DETAIL A




DETAIL B




DETAIL C

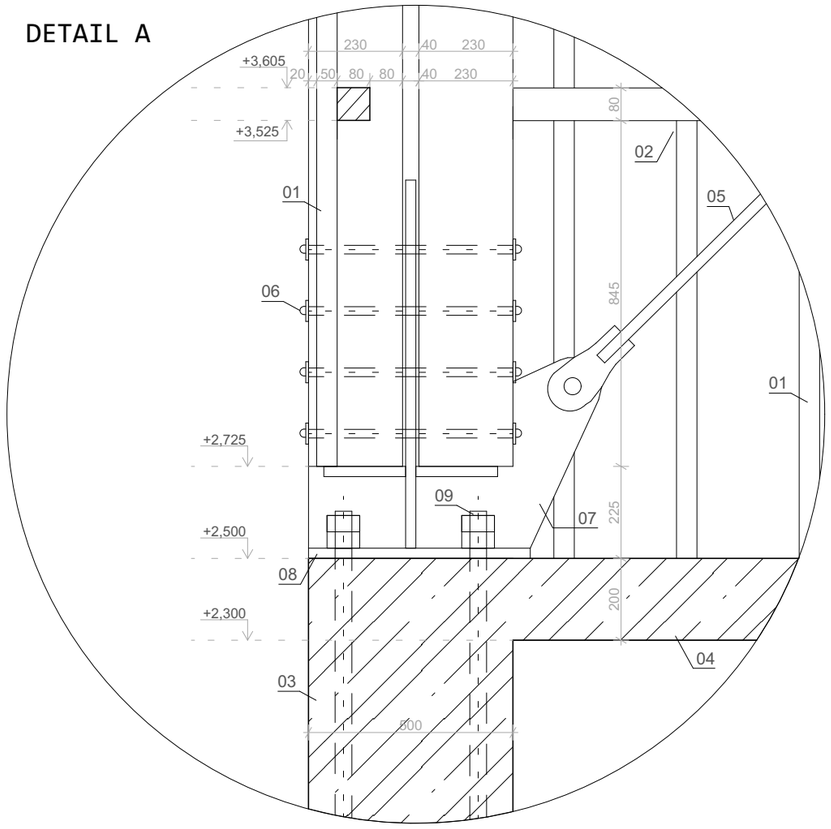


DETAIL D

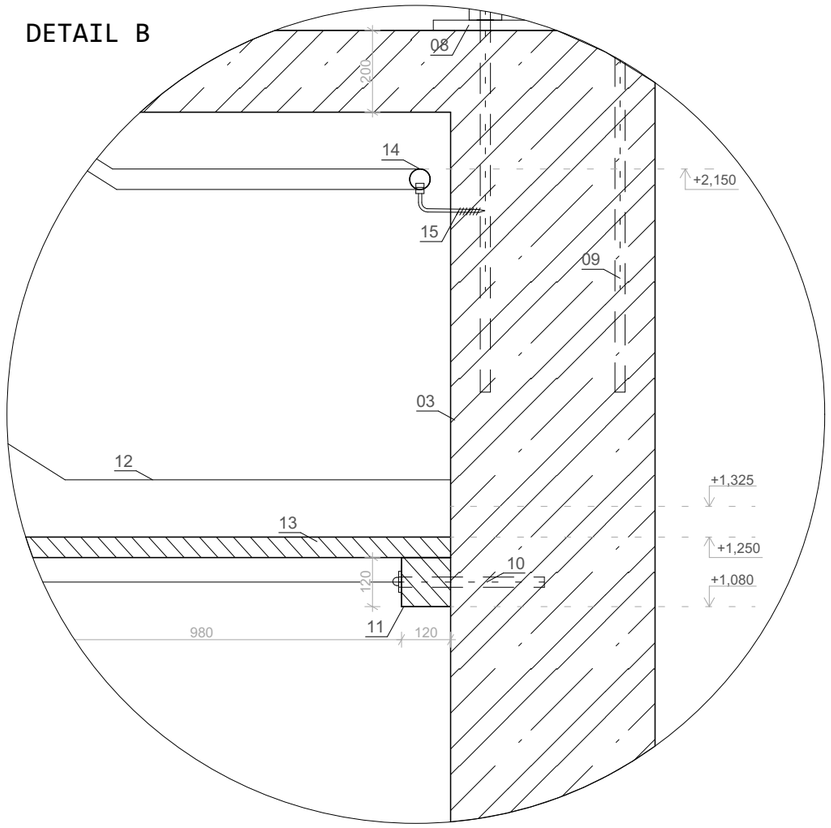


## LEGENDA

| | |
|---|---|
| 01 | Drevená lamela hr.50 mm |
| 02 | Drevený BSH hranol 80/160 mm |
| 03 | Železobetónová stena hr.500 mm |
| 04 | Železobetónový strop hr.200 mm |
| 05 | Tiahlo - oceľová tyč Ø16 mm - pozink |
| 06 | Oceľový svorník M12 pevnosť 8.8 |
| 07 | Oceľový styčník - plech hr.25mm - pozink |
| 08 | Kotviaca doska hr.25 mm - plech pozink |
| 09 | Kotviaci šrób M24 pevnosť 8.8 |
| 10 | Kotviaci šrób M12 pevnosť 8.8 |
| 11 | Drevený BSH hranol 120/120 mm |
| 12 | Drevená schodnica hr.40 mm |
| 13 | Drevená podesta/nástupnica hr.50 mm |
| 14 | Antikorové madlo Ø50 mm |
| 15 | Kotvenie madla kombiskrutka |
| 16 | Antikorová sieť JAKOB na oceľovom lanku - oká 60/105mm |
| 17 | Drevený BSH hranol 160/160 mm |
| 18 | Drevený stĺp 230/230 mm |
| 19 | Drevená podlaha hr.40 mm - latovanie |
| 20 | Oceľový stĺp [] 150/150mm |
| 21 | Oceľový pozinkovaný svorník s podložkou |
| 22 | Drevená krokva 80/180 mm |
| 23 | Plechová krytina Prefalz prefa hr.0,7mm |
| 24 | Debnenie z profilovaných dosiek hr.25 mm |
| 25 | Drevená hranol 150/150 mm |
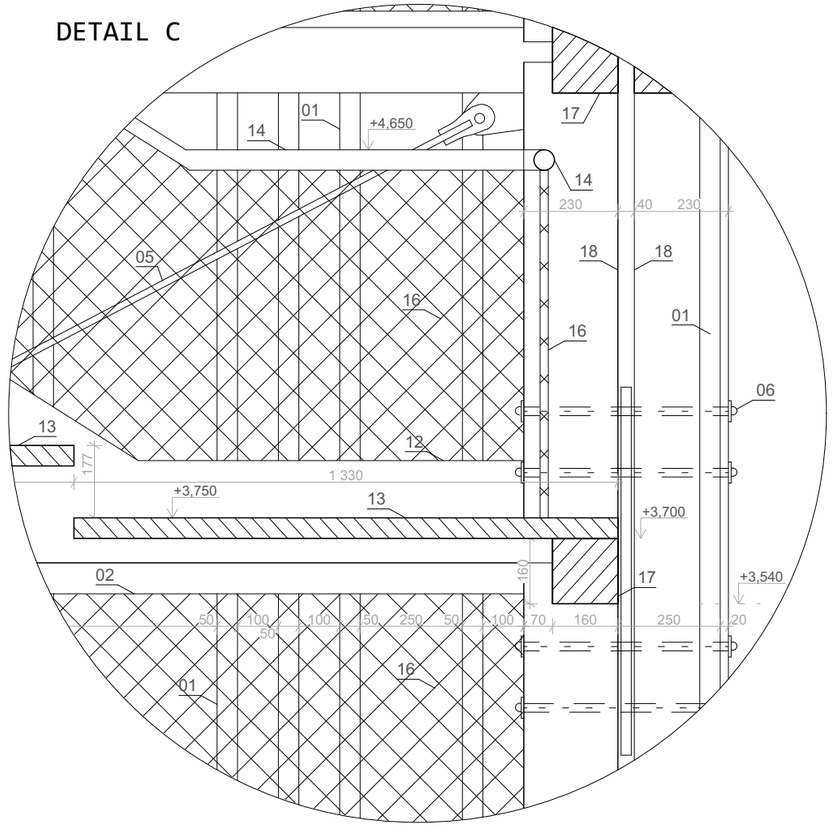
## POZNÁMKY

- Všetky viditeľné povrchy železobetónu opatriť náterovou hydroizoláciou Sikalastic-152
- všetky drevené prvky musia byť pred použitím vhodne impregnované

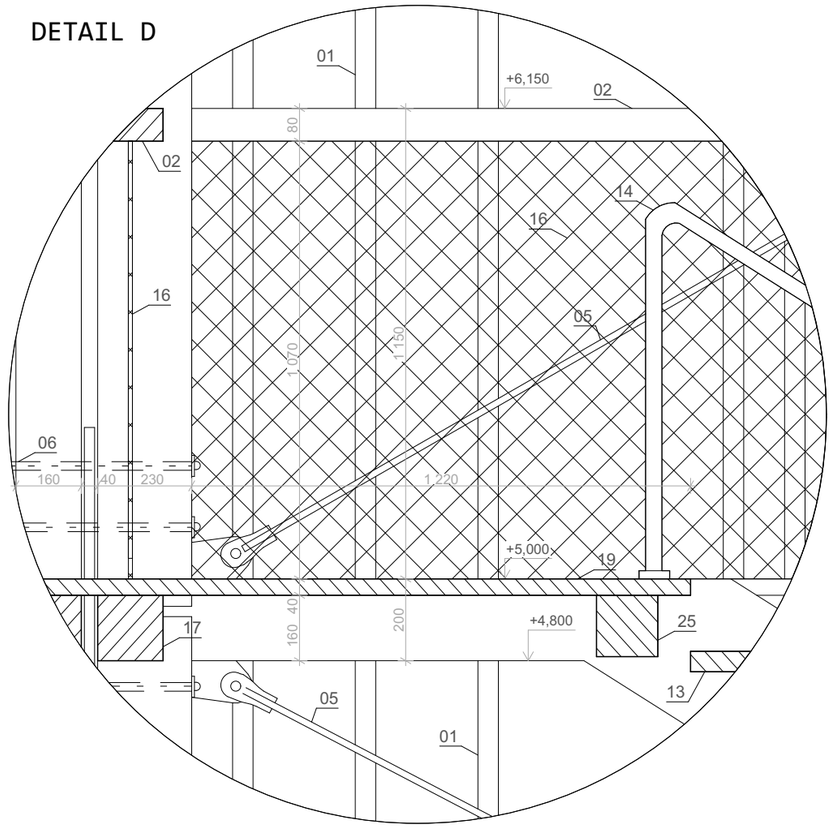0 0,25 0,5 1m

1:15

23 DETAILY A-D

STU SvF

KARCH
KATEDRA ARCHITEKTÚRY

PREDMET : BAKALÁRSKA PRÁCA
ŠTUDENT : IVAN SÁDECKÝ
PEDAGÓG : Ing. FILIP BRÁNICKÝ, PhD
AKAD.ROK : 2024 / 2025 B-PSA/IV.